



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



PASPORT ↓ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OBEC ARCHLEBOV
DUBEN 2021

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:**Obec Archlebov***Adresa:*

Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov

IČ:

00284751

E-mail:

obecniurad@obecarchlebov.cz

Telefon:

+420 518 633 522

Místo řešení:

Archlebov

ORP:

Ždánice

Kraj:

Jihomoravský

Katastrální území:

Archlebov (600407)

Zpracovatel:**ENVIPARTNER, s.r.o.***Adresa:*

Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČ:

283 58 589

DIČ:

CZ28358589

E-mail:

info@envipartner.cz

Telefon:

+420 604 253 083

Datum:

duben 2021

Tato písemná zpráva je výstupním projektem pasportizace veřejného osvětlení v obci Archlebov pořízená v rámci projektu „Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska“. Je spolufinancován z prostředků EU, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014534

Zastupitelé obce Archlebov na svém zasedání, které se uskutečnilo dne , schválili strategický dokument **Pasport veřejného osvětlení v obci Archlebov**, usnesením číslo Jedná se o střednědobý plánovací dokument, který slouží jako doporučení pro další rozvoj a podporu veřejného osvětlení v obci.

OBSAH

1	Úvod	6
2	Metodika pasportizace.....	7
3	Provedení pasportu.....	10
4	Způsob evidence	11
4.1	Způsob evidence rozvaděčů	11
4.2	Způsob evidence světelných bodů	14
4.3	Způsob evidence kabelového vedení	18
5	Popis zařízení VO	19
5.1	Rozvaděče	19
5.2	Světelné body – svítidla	22
5.3	Světelné body – stožáry.....	25
5.4	Kabelové vedení	26
6	Provedení a uložení pasportu	27
7	Soubor následujících činností vedoucí k rozvoji VO.....	28
8	Závěr	29

1 ÚVOD

Cílem projektu pasportizace veřejného osvětlení (dále jen VO) v rámci obce Archlebov bylo zjištění současného stavu VO a zmapování technického zařízení související s provozem VO. Archlebov leží cca 9 km západně od Kyjova. Rozloha obce je 1 333 ha. Obec má jedno katastrální území Archlebov (k.ú. 600407). V obci žije 882 obyvatel (k 1. 1. 2020).

Pasportizace VO je primárně zaměřena na celkovou evidenci světelných bodů a rozvaděčů VO (hlavních i podružných) v obci. Současně by měla představovat primární podklad na posouzení stavu celého zařízení za účelem úvah o jeho rekonstrukci. Tento dokument může v budoucnu sloužit jako podklad vypracování projektu revitalizace a udržitelnosti VO v obci Archlebov.

Pro účely tisku materiálu byly použity pouze výstupy z této databáze ve formě tabulek nebo map. Součástí tištěné verze pasportu byla předána originální data ve formě grafických, textových a tabulkových souborů ve formátech SHP, KML, XLSX, DOCX.

2 METODIKA PASPORTIZACE

Cílem pasportizace bylo zmapování umístění, technických parametrů a stavu svítidel VO v rámci území obce. Místní šetření za účelem této pasportizace bylo provedeno formou prohlídky všech zařízení spojené s pořízením fotografií a zakreslením do mapy (mapové aplikace) se zápisem příslušných údajů.

Při sestavování pasportu veřejného osvětlení je čerpáno z místní terénní rekognoskace, která proběhla v těchto dnech:

- světelné body: 26. 1. 2021.
- rozvaděče: 26. 1. 2021.

Pomocí mapovací aplikace GISELLA byly lokalizovány jednotlivé světelné body (dále jen SB). Současně byla pořízena fotodokumentace. Ta se skládá vždy minimálně ze dvou fotografií. První fotografie zobrazuje celkový pohled na stožár se svítidlem. Druhá fotografie zobrazuje detail svítidla. Obdobně byly lokalizovány a nafoceny i rozvaděče VO.

Délkové a výškové údaje (např. vzdálenost stožáru od vozovky, výška stožáru nebo svítidla) byly pořizovány v terénu s použitím laserového dálkoměru. Obrázky 1 a 2 vykreslují určování rozměrů světelných bodů.

Obr. 1 zobrazuje určení výšky svítidla a výšky sloupu. Výška svítidla je brána jako vzdálenost svítidla nad komunikací případně místem, na které světlo svítí. Výška sloupu je definována jako vzdálenost mezi průnikem sloupu s terénem a počátkem výložníku (= výška sloupu nad zemí bez vyložení).

Obr. 2 vykresluje vzdálenost stožáru od komunikace a délku vyložení. Vzdálenost stožáru od komunikace určuje rozměr od okraje komunikace po počátek stožáru.



Obr. 1 Určování rozměrů světelného bodu – výška svítidla a výška sloupu



Obr. 2 Určování rozměrů světelného bodu – délka výložníku a vzdálenost stožáru od vozovky

Ostatní údaje byly zjišťovány vizuálně, buď jako konstatování objektivní skutečnosti, nebo jako subjektivní posuzování aktuálního stavu (stav stožáru nebo svítidla apod.). Případně doplněny na základě odborného technika spravujícího VO v obci.

Data byla následně převedena do formy geodatabáze a zpracována ve specializovaných programech. Ke zpracování a pro doplnění údajů do geografického informačního systému byl použit vektorový a rastrový grafický software QGIS 3.10, program R určený pro statistickou analýzu a hromadné zpracování dat a dále obrazové, textové a tabulkové editory balíku Microsoft Office.

Jako hlavní mapový referenční podklad byly použity ortofoto (letecké) snímky od ČÚZK (s rozlišením cca 50 cm) a snímky Mapy.cz (s rozlišením 15 cm) v kombinaci s vektorovou katastrální mapou (KMD).

Výstupy byly exportovány do různých formátů a publikovány ve formě tištěného dokumentu s příloženými elektronickými daty na CD.

Na území obce bylo zjištěno celkem 173 světelných bodů. Tyto body jsou umístěny na celkem 127 stožárech, na 36 střešnicích, 4 jsou umístěny na budově a 5 reflektorů má samostatnou podpěru. Základní údaje o jednotlivých svítidlech jsou v tabulce v příloze.

3 PROVEDENÍ PASPORTU

Pasport VO obce Archlebov byl vyhotoven v tištěné i digitální podobě. Tištěný pasport se skládá ze tří částí – textové, přílohové (tabulkové) a grafické. Textová část vystihuje postup zpracování pasportu, popisuje evidenční údaje v tabelární a grafické části a shrnuje data z pasportu VO za území obce. Přílohová (tabulková) část obsahuje evidenci světelných bodů a rozvaděčů spolu s jejich parametry. Grafická část vystihuje prostorovou polohu rozvaděčů a světelných bodů s jejich identifikátory a rozlišuje barevně světelné body podle příslušných větví rozvaděčů.

Digitální část pasportu obsahuje shodné prvky s tištěnou verzí, spolu s podrobnou fotodokumentací (vyjma kabelového vedení). Jsou přítomny i soubory nesoucí prostorovou informaci (SHP a KML).

Širší popis evidovaných údajů a parametrů v následujících kapitolách.

4 ZPŮSOB EVIDENCE

Evidence jednotlivých světelných bodů a rozvaděčů je provedena v tištěné i elektronické podobě, pomocí databáze, která byla sestavena přímo k účelu pasportu VO. Evidenční databáze je soubor pořizovaných technických údajů a informací zhotovený v digitální podobě. Tyto informace jsou zpracovány ve formě tabulek v MS EXCEL.

4.1 ZPŮSOB EVIDENCE ROZVADĚČŮ

Pro rozvaděče identifikované na katastrálním území obce Archlebov je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

- *Identifikátor rozvaděče,*
- *číslo rozvaděče,*
- *umístění,*
- *materiál,*
- *výrobce,*
- *stav,*
- *závady,*
- *spínání,*
- *hlavní jistič,*
- *poznámka,*
- *počet svítidel,*
- *hodnota elektroměru,*
- *typ,*
- *výrobní číslo,*
- *GPS souřadnice X,*
- *GPS souřadnice Y,*
- *odkaz na fotografie.*

Dále je blíže vysvětlen význam jednotlivých údajů a přehled možných používaných položek (v závorce je uveden název v prostorových datech):

identifikátor rozvaděče (id), identifikátor rozvaděče

číslo rozvaděče (cislo_rvo), označení každého rozvaděče, který je odvozen a složen z:

- a. označení RVO (jako rozvaděč)
- b. pořadové číslo rozvaděče (1, 2, apod.)

umístění (umisteni), slovní popis umístění rozvaděče (samostatně stojící, samostatně stojící v zeleni, zapuštěný ve zdi, přisazený k budově, na stožáru EON, ČEZ, v budově, ...)

materiál (material), určení materiálu rozvaděče (ocel, plast, plech, laminát, ...)

výrobce (vyrobce), určení výrobce rozvaděče (podle štítku)

stav (stav_rvo), subjektivní zhodnocení fyzického stavu rozvaděče a následné udělení známky:

- 1 = vynikající
- 2 = velmi dobrý
- 3 = dobrý
- 4 = uspokojivý
- 5 = havarijní

závady (zavady_rvo), slovní popis závad zejména u stavů 4 nebo 5 (koroze, špína, chybějící označení, chybějící schémata, zastaralé vybavení, poškozená dvířka, rozpadající se podstavec, nezabezpečený, ...)

spínání (spinani), určení způsobu spínání (fotobuňka, spínací hodiny, elektronické spínací hodiny, astrohodiny, ...)

hlavní jistič (jist_hl), hodnota jištění hlavního rozvaděče v ampérech [A]

poznámka (poznamka), rozšiřující a upřesňující údaj o stavu, umístění atd.

počet svítidel (poc_svit), počet svítidel, které rozvaděč napájí

hodnota elektroměru (elektromer), hodnota elektroměru v době rekognoskace

typ (typ), typ rozvaděče (hlavní, vedlejší)

výrobní číslo (vyr_cislo), výrobní číslo elektroměru

GPS souřadnice X (GPS_X), souřadnice severní šířky v souřadnicovém systému WGS 84

GPS souřadnice Y (GPS_Y), souřadnice východní délky v souřadnicovém systému WGS 84

odkaz na fotografie (Multimedia), číselné označení přiložených fotografií

a) Tabulková část:

Do tabulkové části byly vybrány tyto atributy: číslo rozvaděče, umístění, materiál, výrobce, stav, závady, spínání, hlavní jistič, počet svítidel napojených na RVO, GPS X, GPS Y a poznámka.

b) Grafická část:

Rozvaděče jsou na mapách vyobrazeny takto:



Rozvaděč

4.2 ZPŮSOB EVIDENCE SVĚTELNÝCH BODŮ

Pro světelné body (SB) identifikované na katastrálním území obce Archlebov je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

- Identifikátor světelného bodu,
- číslo SB,
- rozvaděč,
- druh SB,
- nosič SB,
- počet SB,
- uchycení SB,
- typ výložníku,
- patice,
- vzdálenost od komunikace,
- výška stožáru,
- stav stožáru,
- závady stožáru,
- materiál stožáru,
- délka výložníku,
- výška svítidla,
- stav svítidla,
- závady svítidla,
- provoz světelného místa,
- výrobce svítidla,
- typ svítidla,
- typ zdroje,
- příkon,
- doplňkové zařízení,
- vedení kabeláže,
- poznámka,
- lokalita,
- GPS souřadnice X,
- GPS souřadnice Y,
- odkaz na fotografie.

Dále je blíže vysvětlen význam jednotlivých údajů a přehled možných používaných položek (v závorce je uveden název v prostorových datech):

Identifikátor světelného bodu (id), identifikátor světelného bodu

číslo SB (cis_mis), označení každého světelného bodu, které je odvozeno a složeno z:

- *a. číslo rozvaděče, na kterém je SB napojen (1, 2, apod.)*
- *b. číslo větve, na které se SB nachází (1, 2, apod.)*
- *c. pořadové číslo SB (1, 2, apod.)*
- *d. písmeno (a, b, apod.) – pořadí svítidla na stožáru (pouze v případě, kdy je více SB na jednom stožáru)*

rozvaděč (rozvadec), označení rozvaděče, na kterém je SB napojen

druh SB (druh_sb), slovní popis účelu použití světelného bodu (silniční, sadové, přechodové, slavnostní, speciální, ...)

nosič SB (nosic_sb), určení typu nosiče světelného bodu (stožár, střešní, na budově, zapuštěné v zemi, ve stěně, ...)

počet SB (pocet_sb), počet světelných bodů na nosiči

uchycení SB (uchyc_sb), určení způsobu uchycení světelného bodu (konzole, výložník, na nosiči)

typ výložníku (typ_vylo), typ výložníku

patice (patice), druh patice na stožáru

vzdálenost od komunikace (vzdal_sb), vzdálenost stožáru od vozovky viz obr. 2 [cm]

výška stožáru (st_vyska), výška od paty ke konci stožáru viz obr. 1 [cm]

stav stožáru (st_stav), subjektivní zhodnocení fyzického stavu stožáru a následné udělení známky:

- *1 = vynikající*
- *2 = velmi dobrý*
- *3 = dobrý*
- *4 = uspokojivý*
- *5 = havarijní*

závady stožáru (st_zvd), slovní popis závady stožáru zejména u stavu 4 nebo 5 (koroze apod.)

materiál stožáru (st_mat), určení materiálu stožáru (beton, ocel, dřevo, jiné, ...)

délka výložníku (vyl_delka), vzdálenost mezi osou sloupu a uchycením svítidla viz obr. [cm]

výška svítidla (sv_vyska), výška svítidla nad povrchem viz obr. 1 [cm]

stav svítidla (sv_stav), subjektivní zhodnocení fyzického stavu svítidla a následné udělení známky:

- 1 = vynikající
- 2 = velmi dobrý
- 3 = dobrý
- 4 = uspokojivý
- 5 = havarijní

závady svítidla (sv_zvd), slovní popis závady zejména u stavů 4 nebo 5 (zničené světlo, nesvítí, ...)

provoz světelného místa (provoz), určení, zda je světelné místo v provozu (ano, ne)

výrobce svítidla (sv_vyr), určení výrobce svítidla (Philips, Elektrosvit, Carandini, Schreder, ...)

typ svítidla (sv_typ), určení typu svítidla (Malaga, Velbloud, Legend CLS, MC 2, Guida, ...)

typ zdroje (typ_zdroje), určení typu světelného zdroje (rtuťová výbojka, LED, sodíková výbojka, zářivka, halogenidová výbojka, ...)

příkon (prikon), určení příkonu podle katalogu výrobce daného svítidla [W]

doplňkové zařízení (dopl_nzariz), informace o doplňkových zařízeních napojených na soustavu VO (místní rozhlas, kamera, ...)

vedení kabeláže (veden_kab), způsob umístění kabelového vedení (zemní, vzdušné)

poznámka (poznamka), další rozšiřující a upřesňující údaje o stavu, umístění atd.

lokalita (lokalita), rozšiřující informace o umístění SB (ulice, místní část, ...)

GPS souřadnice X, souřadnice severní šířky v souřadnicovém systému WGS 84

GPS souřadnice Y, souřadnice východní délky v souřadnicovém systému WGS 84

odkaz na fotografie, číselné označení přiložených fotografií

a) Tabulková část:

Do tabulkové části byly vybrány tyto atributy: číslo SB, druh SB, nosič, uchycení, typ výložníku, vzdálenost od komunikace, výška stožáru, stav stožáru, materiál stožáru, výška svítidla, stav svítidla, výrobce, typ, typ zdroje, příkon a vedení kabeláže.

b) Grafická část:

Světelné body jsou vyobrazeny takto:

Světelné body

-  SB napojené na RVO 1
-  SB napojené na RVO 2
-  SB napojené na RVO 3

4.3 ZPŮSOB EVIDENCE KABELOVÉHO VEDENÍ

Pro kabelové vedení identifikované na katastrálním území obce Archlebov je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

- Identifikátor kabelového vedení,
- umístění,
- délka kabelového vedení,
- poznámka.

Dále je blíže vysvětlen význam jednotlivých údajů a přehled možných používaných položek (v závorce je uveden název v prostorových datech):

identifikátor kabelového vedení (id), unikátní identifikátor kabelového vedení

umístění (umisteni), způsobu umístění kabelového vedení (zemní, vzdušné)

délka kabelového vedení (delka), uvedeno v metrech [m]

poznámka (poznamka), další rozšiřující a upřesňující údaje o stavu, materiálu atd.

a) Tabulková část:

Do tabulkové části byly vybrány tyto atributy: id, umístění, délka a poznámka.

b) Grafická část:

Kabelové vedení je rozčleněno na vzdušné, zemní a lištou po fasádě, je vyobrazeno takto:

Kabelové vedení

 Vzdušné

 Zemní


5 POPIS ZAŘÍZENÍ VO

Od vzniku osvětlovací soustavy byl systém řádně provozován a udržován.

5.1 ROZVADĚČE

V obci jsou instalovány celkem 3 rozvaděče VO. Podrobný popis viz tabulka 1 (přílohy).

RVO 1 obstarává napájení VO v jižní části obce, podél hlavní silnice a část ulic na sever od ní. Rozvaděč napájí samostatně 97 světelných bodů. Je hlavním rozvaděčem pro zbývající 2. Zezadu rozvaděče se nachází jasové čidlo. Obrázek 3 zobrazuje detail RVO 1.

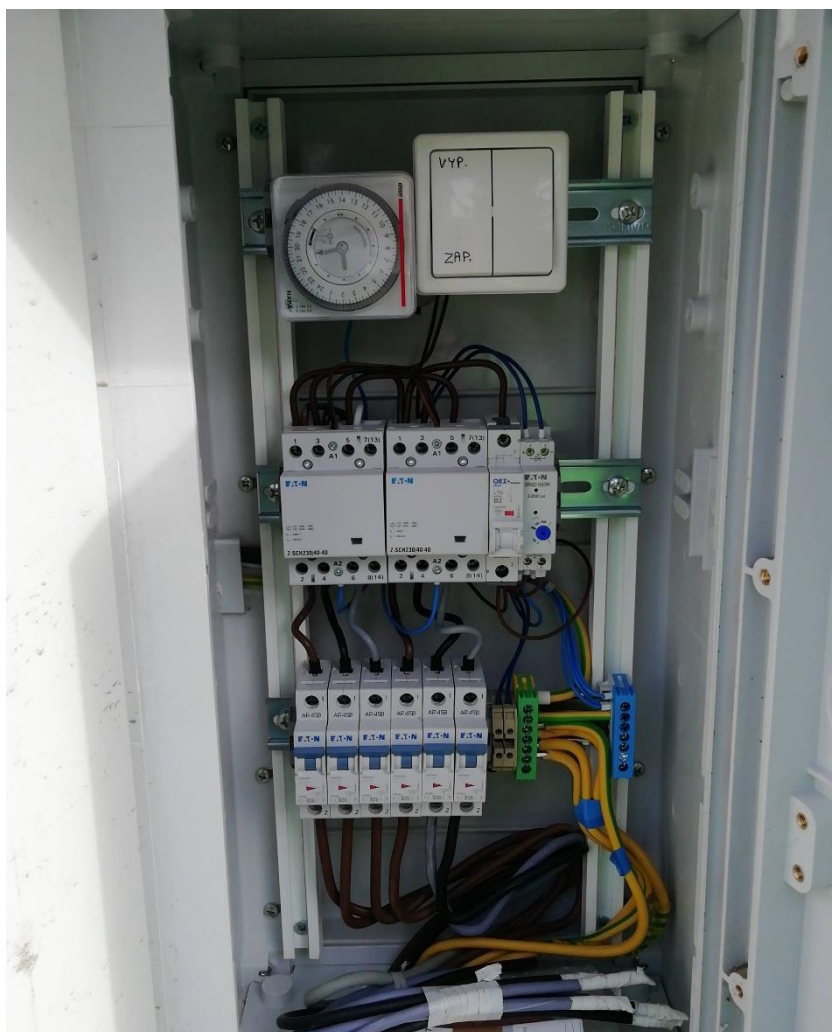


Obr. 3 Detail RVO 1

RVO 2 obstarává napájení v západní části obce nad hlavní silnicí v okolí základní školy. Rozvaděč napájí samostatně 30 světelných bodů. Je podružným rozvaděčem k RVO 1. Obrázek 4 zobrazuje detail RVO 2.



Obr. 4 Detail RVO 2

RVO 3 napájí samostatně 46 světelných bodů v severní části obce. Je podružným k RVO 1. Obrázek 5 ukazuje detail RVO 3.

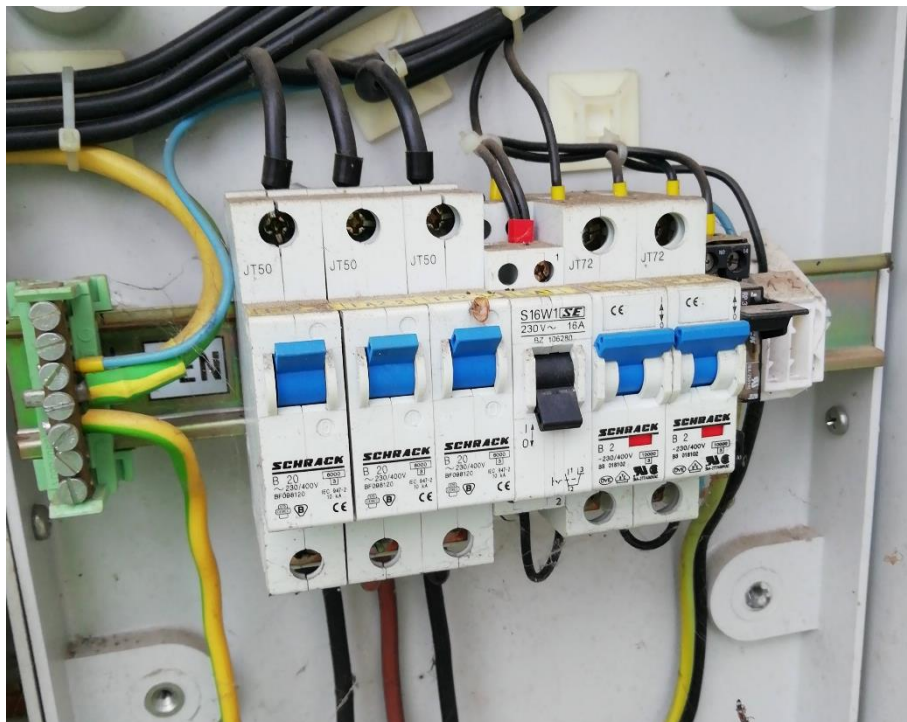


Obr. 5 Detail RVO 3

5.2 SVĚTELNÉ BODY – SVÍTIDLA

V obci Archlebov se vyskytuje 173 svítidel, přičemž 128 je umístěno stožárech, 36 na střešníku, 4 na budově a 5 reflektorů má samostatnou podpěru.

V obci bylo identifikováno 5 různých výrobců svítidel. Obrázek 6 ukazuje jejich zastoupení podle počtu svítidel v obci. Nejčtenějším výrobcem svítidel je Schreder.

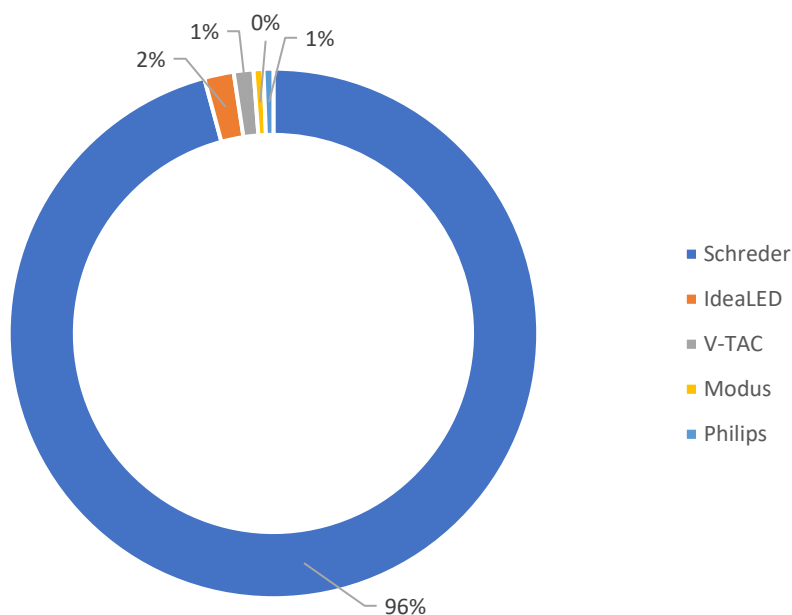

Obr. 6 Výrobci svítidel užitých v obci Archlebov

V obci Archlebov bylo identifikováno 7 typů svítidel. Tabulka 1 popisuje počty typů svítidel. Nejčtenějším typem svítidla je Z1 (výrobce Schreder). V obci Archlebov se vyskytují svítidla (7 ks), u kterých nebyl zjištěn výrobce ani typ svítidla – jedná se o reflektory.

Tab. 1 Zastoupení svítidel v obci Archlebov

VÝROBCE	TYP SVÍTIDLA	POČET SVÍTIDEL
Schreder	Z1	121
Schreder	MC2	38
Nezjištěno	reflektor	7
IdeaLED	ETIDE-B	3
V-TAC	VT-34ST	2
Modus	LV	1
Philips	CoreLine Malaga	1

Na následujících obrázcích jsou znázorněny 2 nejčastější typy svítidla v obci.




Obr. 7 Schreder Z1



Obr. 8 Schreder MC2

V obci se nachází celkem 173 svítidel. Z toho 48 svítidel se stavem 1 – vynikající, 21 svítidel se stavem 2 – velmi dobrý, 101 svítidel se stavem 3 – dobrý a 3 svítidla se stavem 4 – uspokojivý (viz obrázek 9).

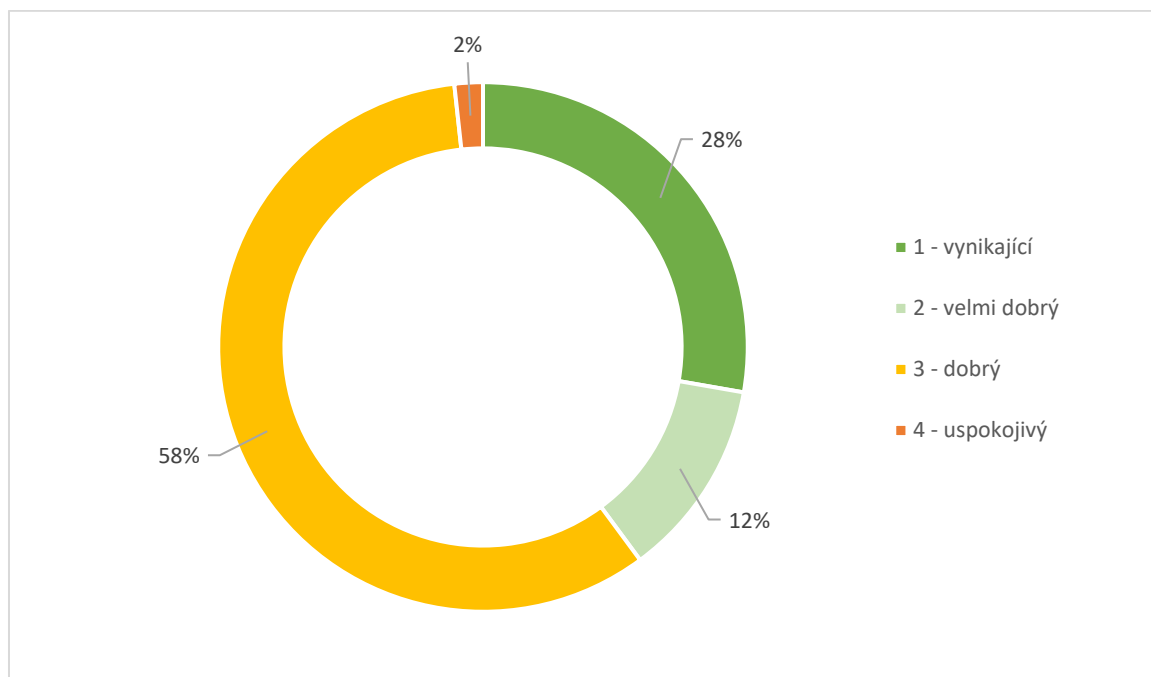

Obr. 9 Rozdělení svítidel podle stavu

Mezi největší závady patří nečistoty v optické části u starších svítidel a chybějící kryt svítidla.


Tab. 2 Závady svítidel

ZÁVADY SVÍTIDEL	POČET SVÍTIDEL
Nečistoty v difuzoru	4
Chybějící kryt svítidla	2

5.3 SVĚTELNÉ BODY – STOŽÁRY

V obci se nachází 127 stožárů a 36 střešníků. Nejvíce je ocelových stožárů (84 ks) a betonových (77 ks). Nejméně je v obci dřevěných stožárů (2 ks). 162 stožárů nese jedno svítidlo, jen jeden stožár nese dvě svítidla. Na 35 stožárech je instalováno doplňkové zařízení ve formě místního rozhlasu. Na jednom stožáru je instalován radar pro měření rychlosti.

38 stožárů má stav 1 – vynikající, 21 má stav 2 – velmi dobrý, 84 stožárů stav 3 – dobrý a 20 stožárů stav 4 – uspokojivý (viz obrázek 10).

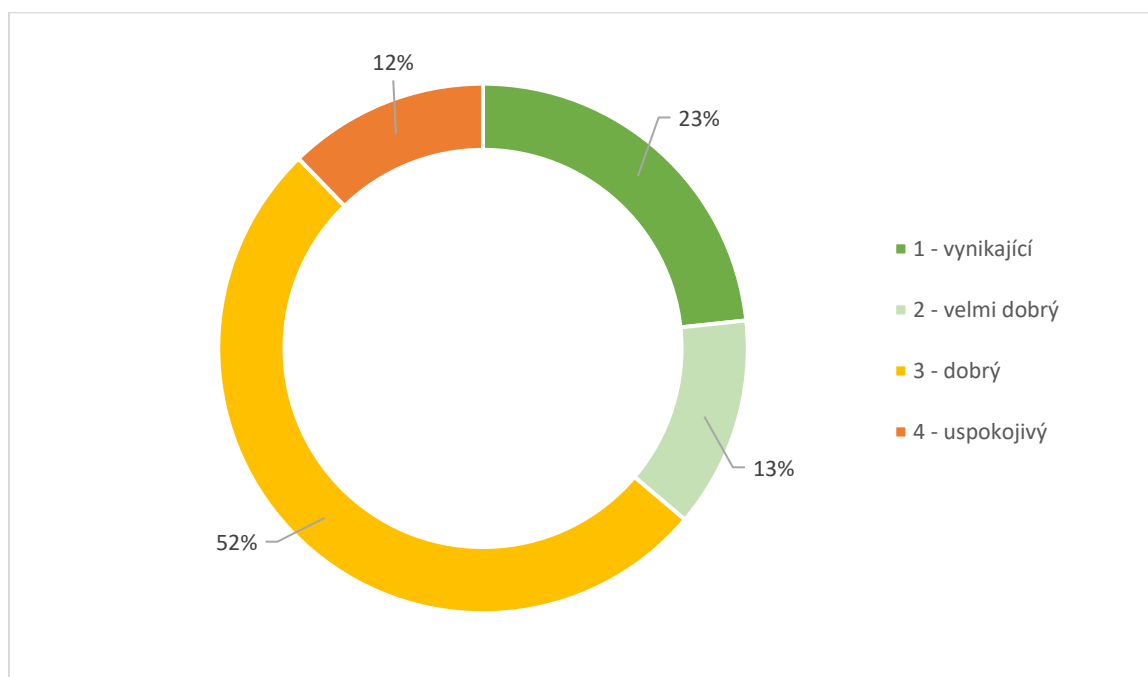

Obr. 10 Rozdělení stožárů podle stavu

Mezi nejčastější závady patří koroze stožáru a popraskaný stožár.

Tab. 3 Závady stožárů

ZÁVADY STOŽÁRŮ	POČET STOŽÁRŮ
Koroze stožáru	18
Popraskaný stožár	3

5.4 KABELOVÉ VEDENÍ

Napájení světelných bodů je většinou realizováno vzdušným vedením – 164 světelných bodů. Pouze 9 světelných bodů je napájeno zemním vedením. Délka identifikovaného vzdušného vedení je cca 5,8 km a zemního cca 250 metrů.

6 PROVEDENÍ A ULOŽENÍ PASPORTU

Základní verze pasportu VO je v listinné podobě uložena v archivu Obce Archlebov, tj. na adrese Obecního úřadu Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov

Pro potřeby průběžné aktualizace pasportu a jeho importu do obecního geoportálu je jeho základní verze pořízena též v elektronické podobě.

7 SOUBOR NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ VEDOUČÍ K ROZVOJI VO

Vytvořený pasport je pouze prvotní krok k jeho využívání. Zachycuje stávající stav osvětlovacího systému formou databáze interaktivních údajů o jednotlivých zařízeních. Po dokončení pasportizace musí začít pravidelná práce s údaji zachycující práce na osvětlovacím systému (důsledná aktualizace).

Je třeba zaznamenávat všechny činnosti prováděné na zařízení a udržovat údaje pasportizace aktuální. Pouze v takovém případě bude pasportizace efektivní.

Možné příklady činností vedoucích k rozvoji a udržování aktuálního pasportu:

- Označení světelných bodů (SB) a rozvaděčů RVO dle pasportizace
- Inventarizace cizích spotřeb
- Vytvoření generelu a plánu obnovy

8 ZÁVĚR

Pasport veřejného osvětlení může být základní dokument pro efektivní správu majetku obce. Pasport byl konstruován tak, aby poskytoval přehledný a věcný výklad o evidenci VO, přičemž aby také ulehčoval plánování výměny nebo doplnění světelných bodů nebo rozvaděčů a tím vylepšoval funkci veřejného osvětlení a snižoval ekonomické náklady.

Tištěná podoba pasportu je rozčleněná na textovou, přílohovou (tabulkovou) a grafickou část. Textová část obsahuje všeobecné charakteristiky o jednotlivých skupinách objektů pasportu. Přílohová (tabulková) část je rozdělená na evidenci světelných bodů a rozvaděčů a jejich základních charakteristik. Grafická část je tvořena mapou ve formátu A2. Digitální výstup obsahuje výstupy z textové a tabulkové části ve formátu PDF, DOCX a XLSX a z grafické části ve formátu PDF, KML a SHP (Esri Shapefile).

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1 Určování rozměrů světelného bodu – výška svítidla a výška sloupu	8
Obr. 2 Určování rozměrů světelného bodu – délka výložníku a vzdálenost stožáru od vozovky	8
Obr. 3 Detail RVO 1	19
Obr. 4 Detail RVO 2	20
Obr. 5 Detail RVO 3	21
Obr. 6 Výrobci svítidel užitých v obci Archlebov	22
Obr. 7 Schreder Z1	23
Obr. 8 Schreder MC2.....	23
Obr. 9 Rozdělení svítidel podle stavu	24
Obr. 10 Rozdělení stožárů podle stavu	25

SEZNAM TABULEK

Tab. 1 Zastoupení svítidel v obci Archlebov	23
Tab. 2 Závady svítidel	24
Tab. 3 Závady stožárů	25

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1: Evidenční tabulka rozvaděčů VO

Příloha č. 2: Evidenční tabulka světelných bodů VO

Příloha č. 3: Evidenční tabulka kabelového vedení VO

GRAFICKÁ ČÁST:

A1 – Pasport veřejného osvětlení v obci Archlebov_KN

měřítko 1 : 2 500, formát 1xA2

A1 – Pasport veřejného osvětlení v obci Archlebov_KN_orto

měřítko 1 : 2 500, formát 1xA2

A1 – Pasport veřejného osvětlení v obci Archlebov_orto

měřítko 1 : 2 500, formát 1xA2